

INDICADORS BÀSICS

III. f.1.1. QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY

Coliforms totals

La taula que ve a continuació, mostra el número de coliforms totals (en 100ml) de diferents platges de Menorca des del 1999 al 2007.

Taula 1. Concentració de coliforms en aigües de bany

Unitats: colònies de bacteris / 100 ml

Valors normatius de referència:


Valor guia: 500

Màxim permès: 10.000

Platja	Municipi	1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
		Mitjana	Màxim	Mitjana	Màxim	Mitjana	Màxim	Mitjana	Màxim	Mitjana	Màxim	Mitjana	Màxim	Mitjana	Màxim	Mitjana	Màxim	Mitjana	Màxim
Cala Alcalfar	Sant Lluís	82	262	174	450	148	430	108	540	91	368	168	588	97	458	65	204	288	1480
Biniancolla	Sant Lluís	17	64	50	214	39	280	55	340	3	16	25	200	40	112			158	2930
Binibeca	Sant Lluís	50	252	90	240	36	65	77	330	298	1860	519	5850	19	74			41	138
Binissafúller	Sant Lluís	54	310	38	180	77	200	67	490	174	1600	93	512	21	112			17	64
Punta Prima	Sant Lluís	23	60	57	250	83	327	63	208	192	1800	9	34	195	2070			70	800
Arenal den Castell	Es Mercadal	47	178	121	750	53	220	27	90	22	136	15	72	46	316			73	510
Es Viver	Es Mercadal	60	284	41	180	88	350	32	144	30	138	64	214	57	340			44	550
Ses Salines	Es Mercadal	44	191	58	275	42	150	7	32	16	124	85	952	85	930			152	2680
Son Saura	Es Mercadal	40	220	14	34	59	300	17	60	21	118	9	40	22	192			54	378
Tirant	Es Mercadal	28	182	28	135	51	137	13	62	71	530	41	290	100	960			140	770
Cala Galdana	Ferrerries	56	640	46	184	90	425	37	256	25	166	35	102	132	664			24	126
Cala des Canutells	Maó	36	132	164	472	166	800	106	530	28	64	167	492	248	2130	250	4080	248	860
Cala Mesquida	Maó	26	104	21	78	98	300	29	148	31	320	18	110	35	312			7	22
Platja des Grau	Maó	36	241	27	84	87	300	172	1100	144	1200	25	204	23	176			35	320
Cala Binidali	Maó																	95	1140
Sant Adeodat	Migjorn Gran	24	98	32	122	46	250	5	30	31	246	7	18	5	48			46	794
Sant Tomàs	Migjorn Gran	33	156	149	974	59	350	37	444	54	280	31	302	4	16			85	1728
Cala en Porter	Alaior	77	218	114	363	476	1320	208	1284	152	560	348	1048	162	370			245	3200
Son Bou	Alaior	18	102	20	78	160	400	11	34	33	198	5	30	15	58			9	45
Cala Blanca	Ciutadella	24	86	84	250	86	370	136	770	81	526	35	144	62	305			144	950
Cala Morell	Ciutadella	9	34	7	28	191	680	6	36	44	277	13	70	117	1570			30	160
Cala en Blanes	Ciutadella	104	520	63	382	164	340	168	390	316	2300	104	1080	101	410			94	535
Cala en Bosch	Ciutadella	25	132	69	530	130	370	49	330	22	114	18	158	132	1200			58	520
Cala en Forcat	Ciutadella	106	625	95	394	184	500	24	104	199	1500	37	182	55	149			127	820
Platja Gran	Ciutadella			88	144	235	800	339	2740	213	1230	54	242	459	4775			378	4100
Sa Caleta	Ciutadella	35	178	50	120	75	240	162	1070	76	370	47	340	62	154			225	3180
Santandria	Ciutadella	73	310	81	560	112	300	313	642	94	450	287	2740	19	188			94	620
Son Xoriguer	Ciutadella	28	150	45	120	116	520	23	104	37	282	3	12	3	26			49	616
Cala Pedrera	Es Castell	180	468	478	1284	345	610	351	1110	1223	5760	1275	5640	464	1250			2243	24000
Sant Esteve	Es Castell	15	44	45	144	195	350	45	320	9	34	72	488	35	226			53	274

Font: Delegació de Menorca, Conselleria de Salut i Consum, Govern de les Illes Balears
Elaboració: OBSAM

Gràfic 1. Concentració de coliforms totals en aigües de bany (colònies/100 ml)

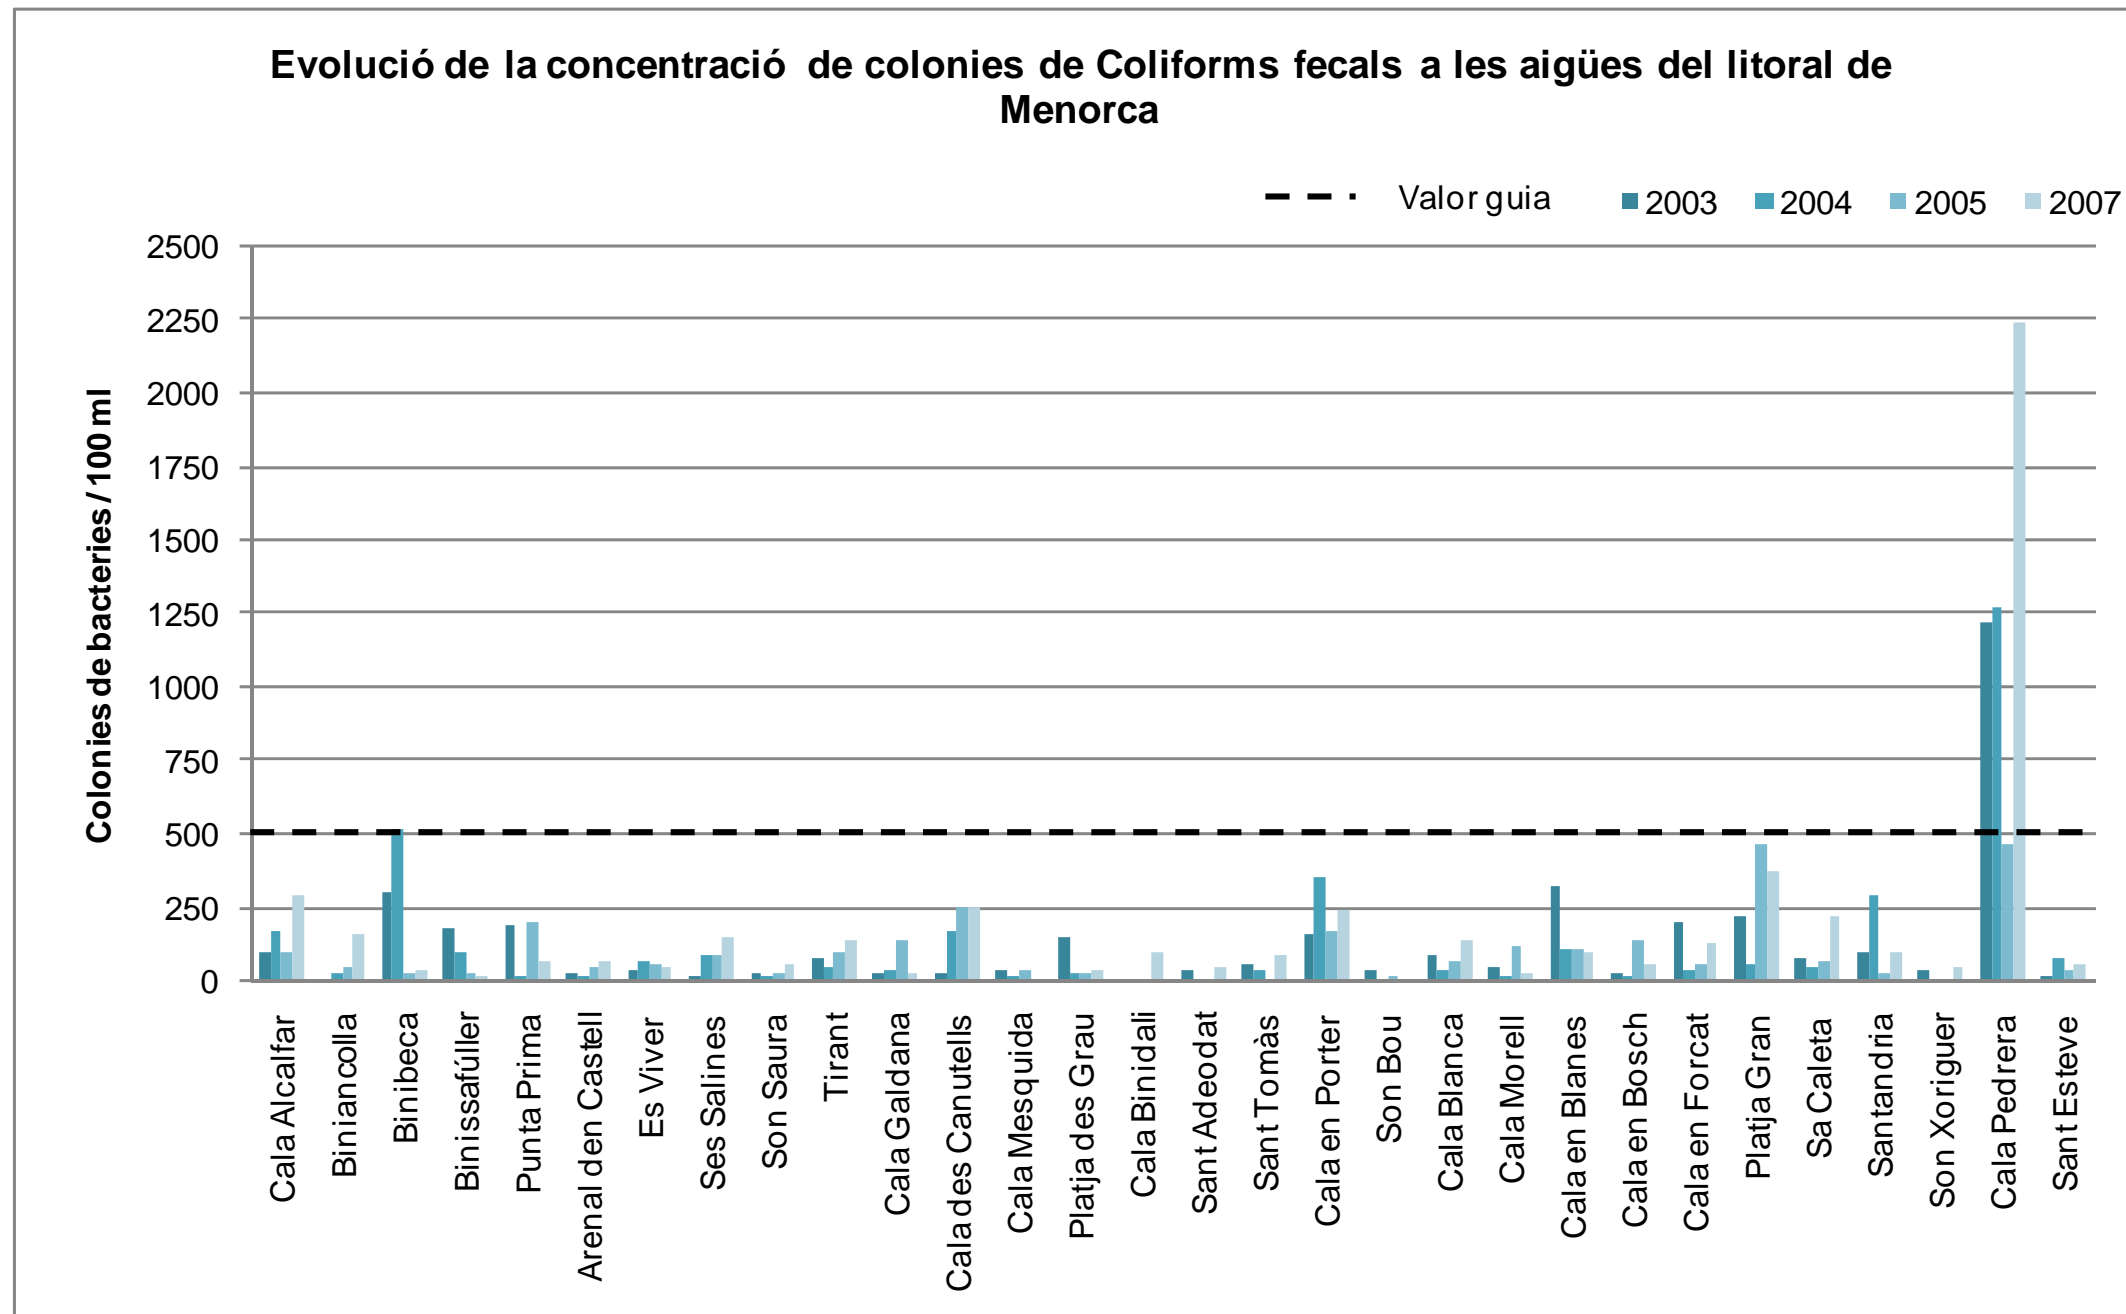

Font: Delegació de Menorca, Conselleria de Salut i Consum, Govern de les Illes Balears
Elaboració: OBSAM