

III. f.1.1. QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY
Enterococs intestinals

A continuació es mostra la quantitat (en 100ml) de colònies d'enterococs intestinals trobats en les aigües de bany de diferents punts de Menorca l'any 2008.

Unitats: colònies de bacteris / 100 ml

Valors normatius de referència:

Valor guia: 100


Màxim permès: 2.000

Taula 1. Concentració d'enterococs intestinals en aigües de bany

Platja	Municipi	2008		2009		2010	
		Media	Màximo	Media	Màximo	Media	Màximo
Cala Alcalfar	Sant Lluís	68	262	10	43	10	100
Biniancolla	Sant Lluís	4	12	10	60	9	40
Binibeca	Sant Lluís	4	16	18	76	10	44
Binissafúller	Sant Lluís	4	28	6	15	20	190
Punta Prima	Sant Lluís	1	8	6	46	4	41
Arenal den Castell	Es Mercadal	25	205	4	17	1	5
Es Viver	Es Mercadal	9	23	7	28	8	44
Ses Salines	Es Mercadal	6	18	15	97	4	16
Son Saura	Es Mercadal	7	48	6	24	12	64
Tirant	Es Mercadal	45	390	13	63	11	64
Cala Galdana	Ferrerries	13	78	6	66	13	122
Cala des Canutells	Maó	17	90	22	108	9	52
Cala Mesquida	Maó	11	60	6	26	14	114
Platja des Grau	Maó	13	44	29	108	20	72
Cala Binidali	Maó	4	12	21	194	8	48
Sant Adeodat	Migjorn Gran	1	7	5	26	4	23
Sant Tomàs	Migjorn Gran	2	11	3	18	3	30
Cala en Porter	Alaior	22	85	12	35	12	44
Son Bou	Alaior	3	14	4	28	3	20
Cala Blanca	Ciutadella	17	66	4	12	9	38
Cala Morell	Ciutadella	2	9	8	42	3	11
Cala en Blanes	Ciutadella	7	23	5	12	9	38
Cala en Bosch	Ciutadella	12	35	16	50	18	95
Cala en Forcat	Ciutadella	10	24	17	117	15	42
Sa Caleta	Ciutadella	19	53	16	102	12	30
Santandria	Ciutadella	10	57	13	48	12	30
Platja Gran	Ciutadella	15	68	14	40	20	66
Son Xoriguer	Ciutadella	6	24	5	16	15	156
Cala Pedrera	Es Castell	74	249	55	194	39	184
Sant Esteve	Es Castell	35	163	32	80	25	144

Font: Delegació de Menorca, Conselleria de Salut i Consum, Govern de les Illes Balears
Elaboració: OBSAM

Gràfic 1. Concentració d'enterococs intestinals en aigües de bany (unitats formadores de colònies/100 ml)

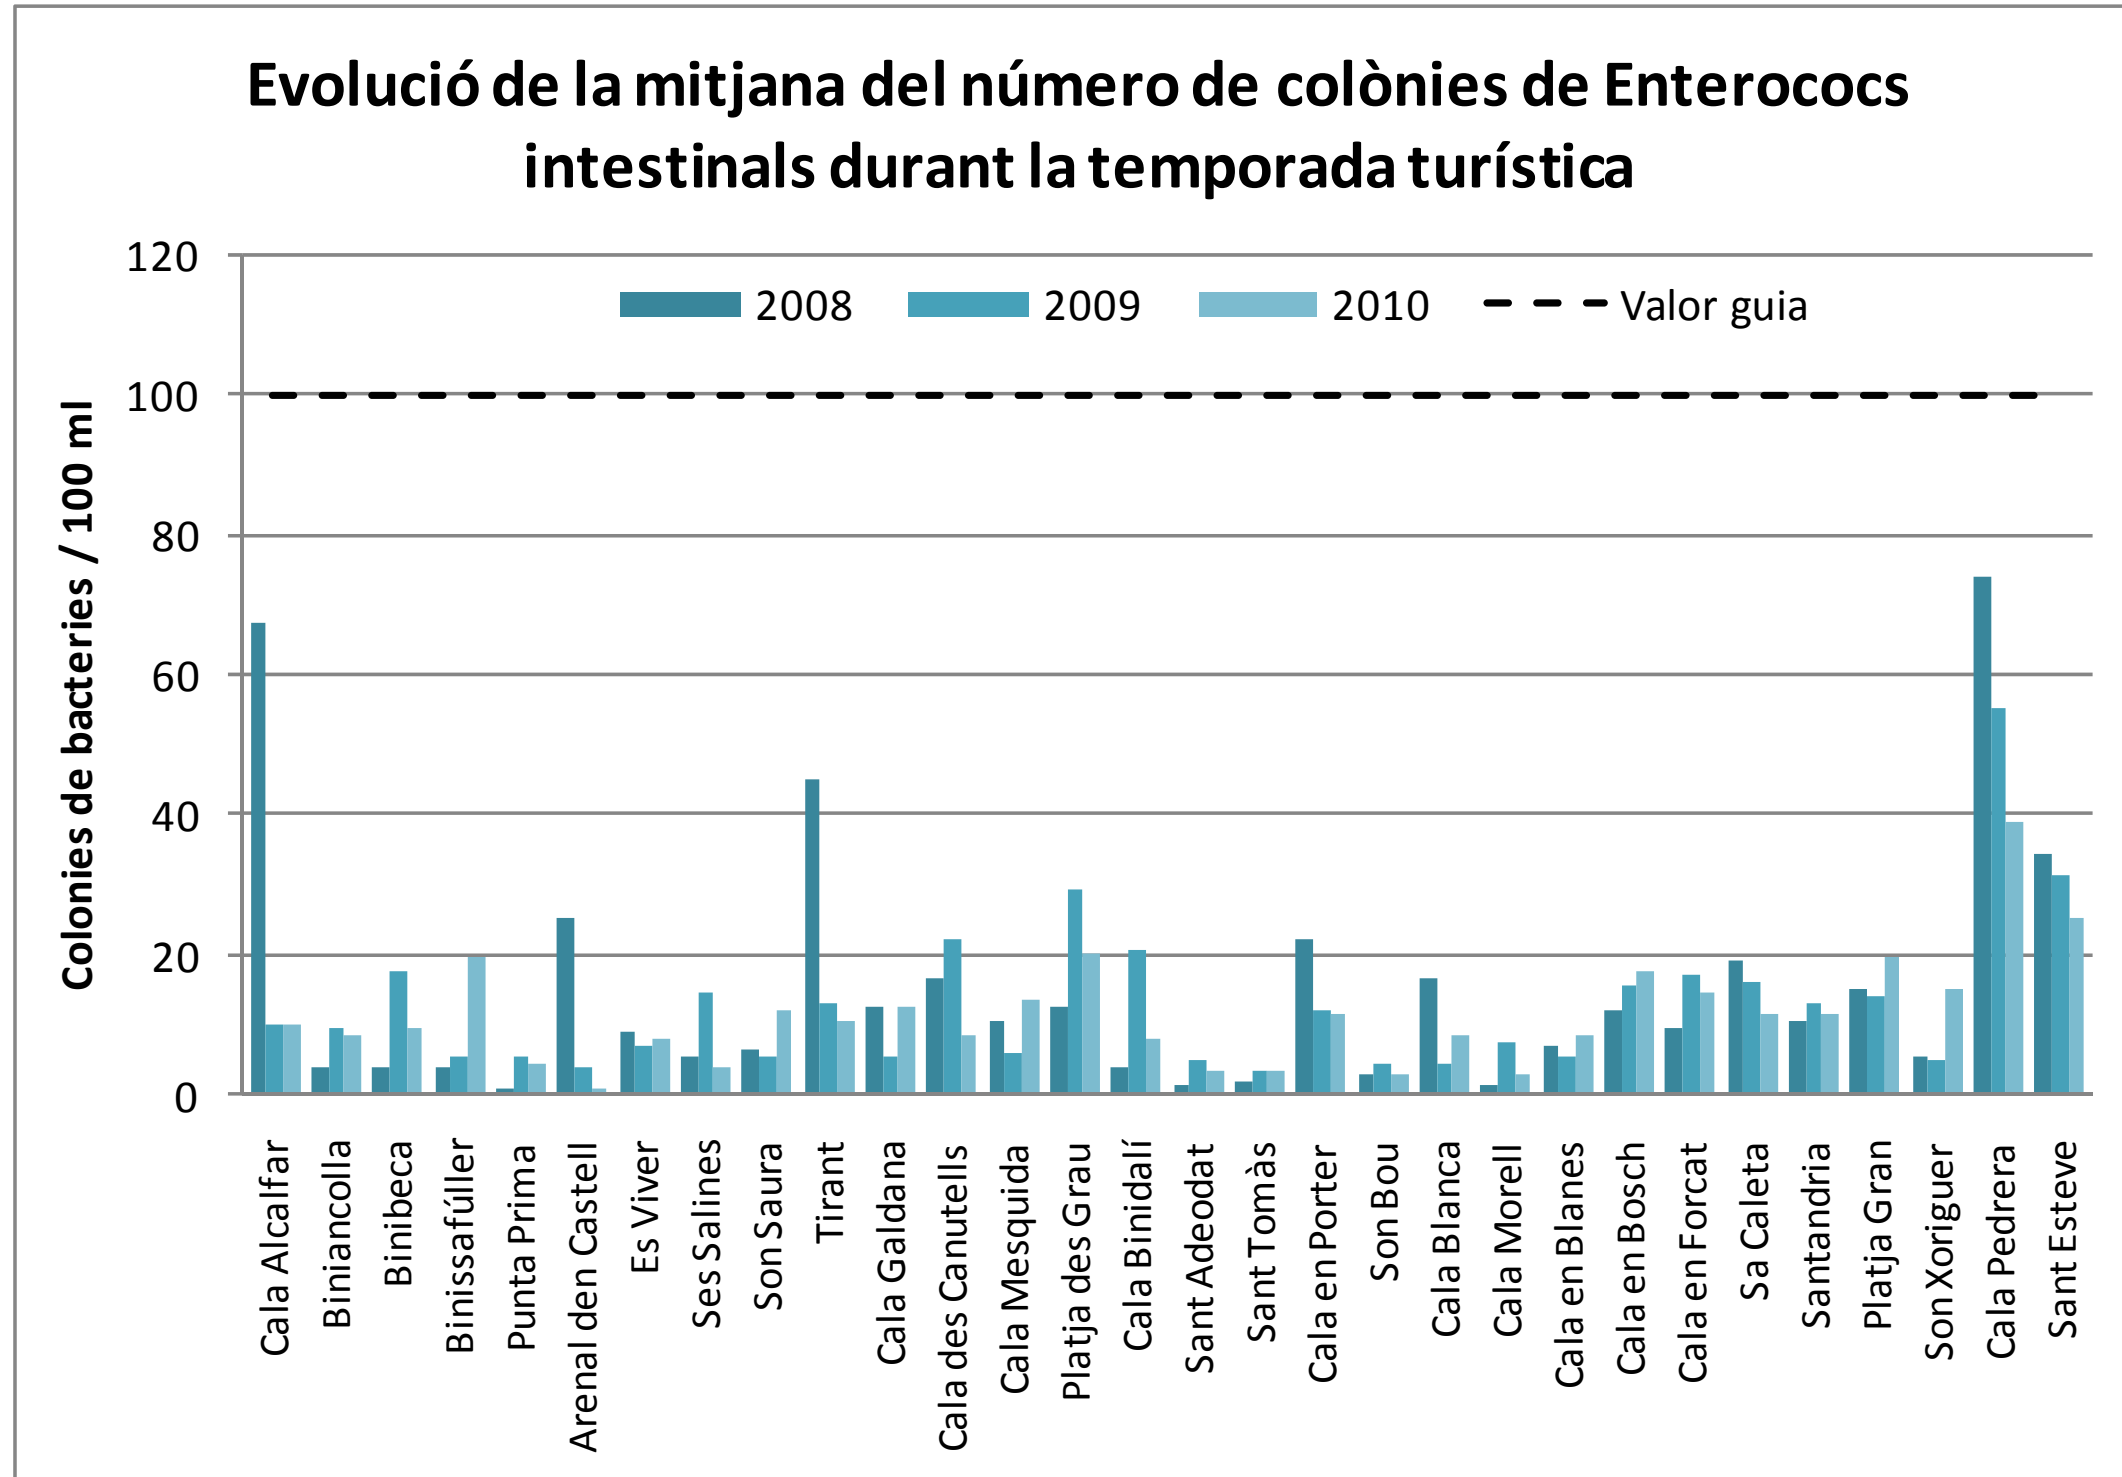

Font: Delegació de Menorca, Conselleria de Salut i Consum, Govern de les Illes Balears
Elaboració: OBSAM