

**III. f.1.1. QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY**
***Escherichia coli***

A continuació es mostra la quantitat (en 100ml) de colònies d'*Escherichia coli* trobades en les aigües de bany de diferents punts de Menorca els anys 2006 i 2008.

Unitats: colònies de bacteris / 100 ml      Valors normatius de referència:      Valor guia: 100      Màxim permès: 2.000


**Taula 1. Concentració d'*Escherichia coli* en aigües de bany**

Platja	Municipi	2006		2008		2009		2010	
		Media	Màximo	Media	Màximo	Media	Màximo	Media	Màximo
Cala Alcafar	Sant Lluís	6	34	21	60	15	60	23	190
Biniancolla	Sant Lluís	8	124	14	60	19	163	34	174
Binibeca	Sant Lluís	31	416	6	20	20	95	16	100
Binissafúller	Sant Lluís	5	34	4	12	8	22	23	209
Punta Prima	Sant Lluís	11	56	4	22	5	36	5	39
Arenal den Castell	Es Mercadal	11	38	41	358	18	124	6	15
Es Viver	Es Mercadal	57	564	9	45	3	18	12	46
Ses Salines	Es Mercadal	4	32	9	46	10	74	1	5
Son Saura	Es Mercadal	35	466	11	84	6	28	25	134
Tirant	Es Mercadal	5	34	51	340	26	260	27	230
Cala Galdana	Ferrerries	13	176	27	221	24	267	20	125
Cala des Canutells	Maó	61	920	51	144	83	288	31	134
Cala Mesquida	Maó	7	132	27	205	7	33	34	282
Platja des Grau	Maó	15	82	8	27	28	112	20	75
Cala Binidali	Maó			21	112	22	215	19	91
Sant Adeodat	Migjorn Gran	10	86	8	25	33	280	10	35
Sant Tomàs	Migjorn Gran	4	38	7	51	18	130	6	24
Cala en Porter	Alaior	219	1224	47	180	57	175	88	480
Son Bou	Alaior	11	144	17	78	10	42	25	140
Cala Blanca	Ciutadella	27	398	26	50	12	46	14	44
Cala Morell	Ciutadella	1	4	11	78	6	20	15	63
Cala en Blanes	Ciutadella	18	82	16	76	12	57	21	165
Cala en Bosch	Ciutadella	9	44	19	92	27	85	22	89
Cala en Forcat	Ciutadella	36	192	24	148	12	51	31	170
Platja Gran	Ciutadella	76	974	22	50	26	87	56	244
Sa Caleta	Ciutadella	60	340	61	187	32	105	86	209
Santandria	Ciutadella	46	986	50	515	42	308	56	244
Son Xoriguer	Ciutadella	11	164	9	47	22	113	12	48
Cala Pedrera	Es Castell	1009	12500	219	960	129	496	159	380
Sant Esteve	Es Castell	6	72	55	218	50	215	115	1008

Font: Delegació de Menorca, Conselleria de Salut i Consum, Govern de les Illes Balears

Elaboració: OBSAM

Gràfic 1. Concentració d'*Escherichia coli* en aigües de bany (unitats formadores de colònies/100 ml)

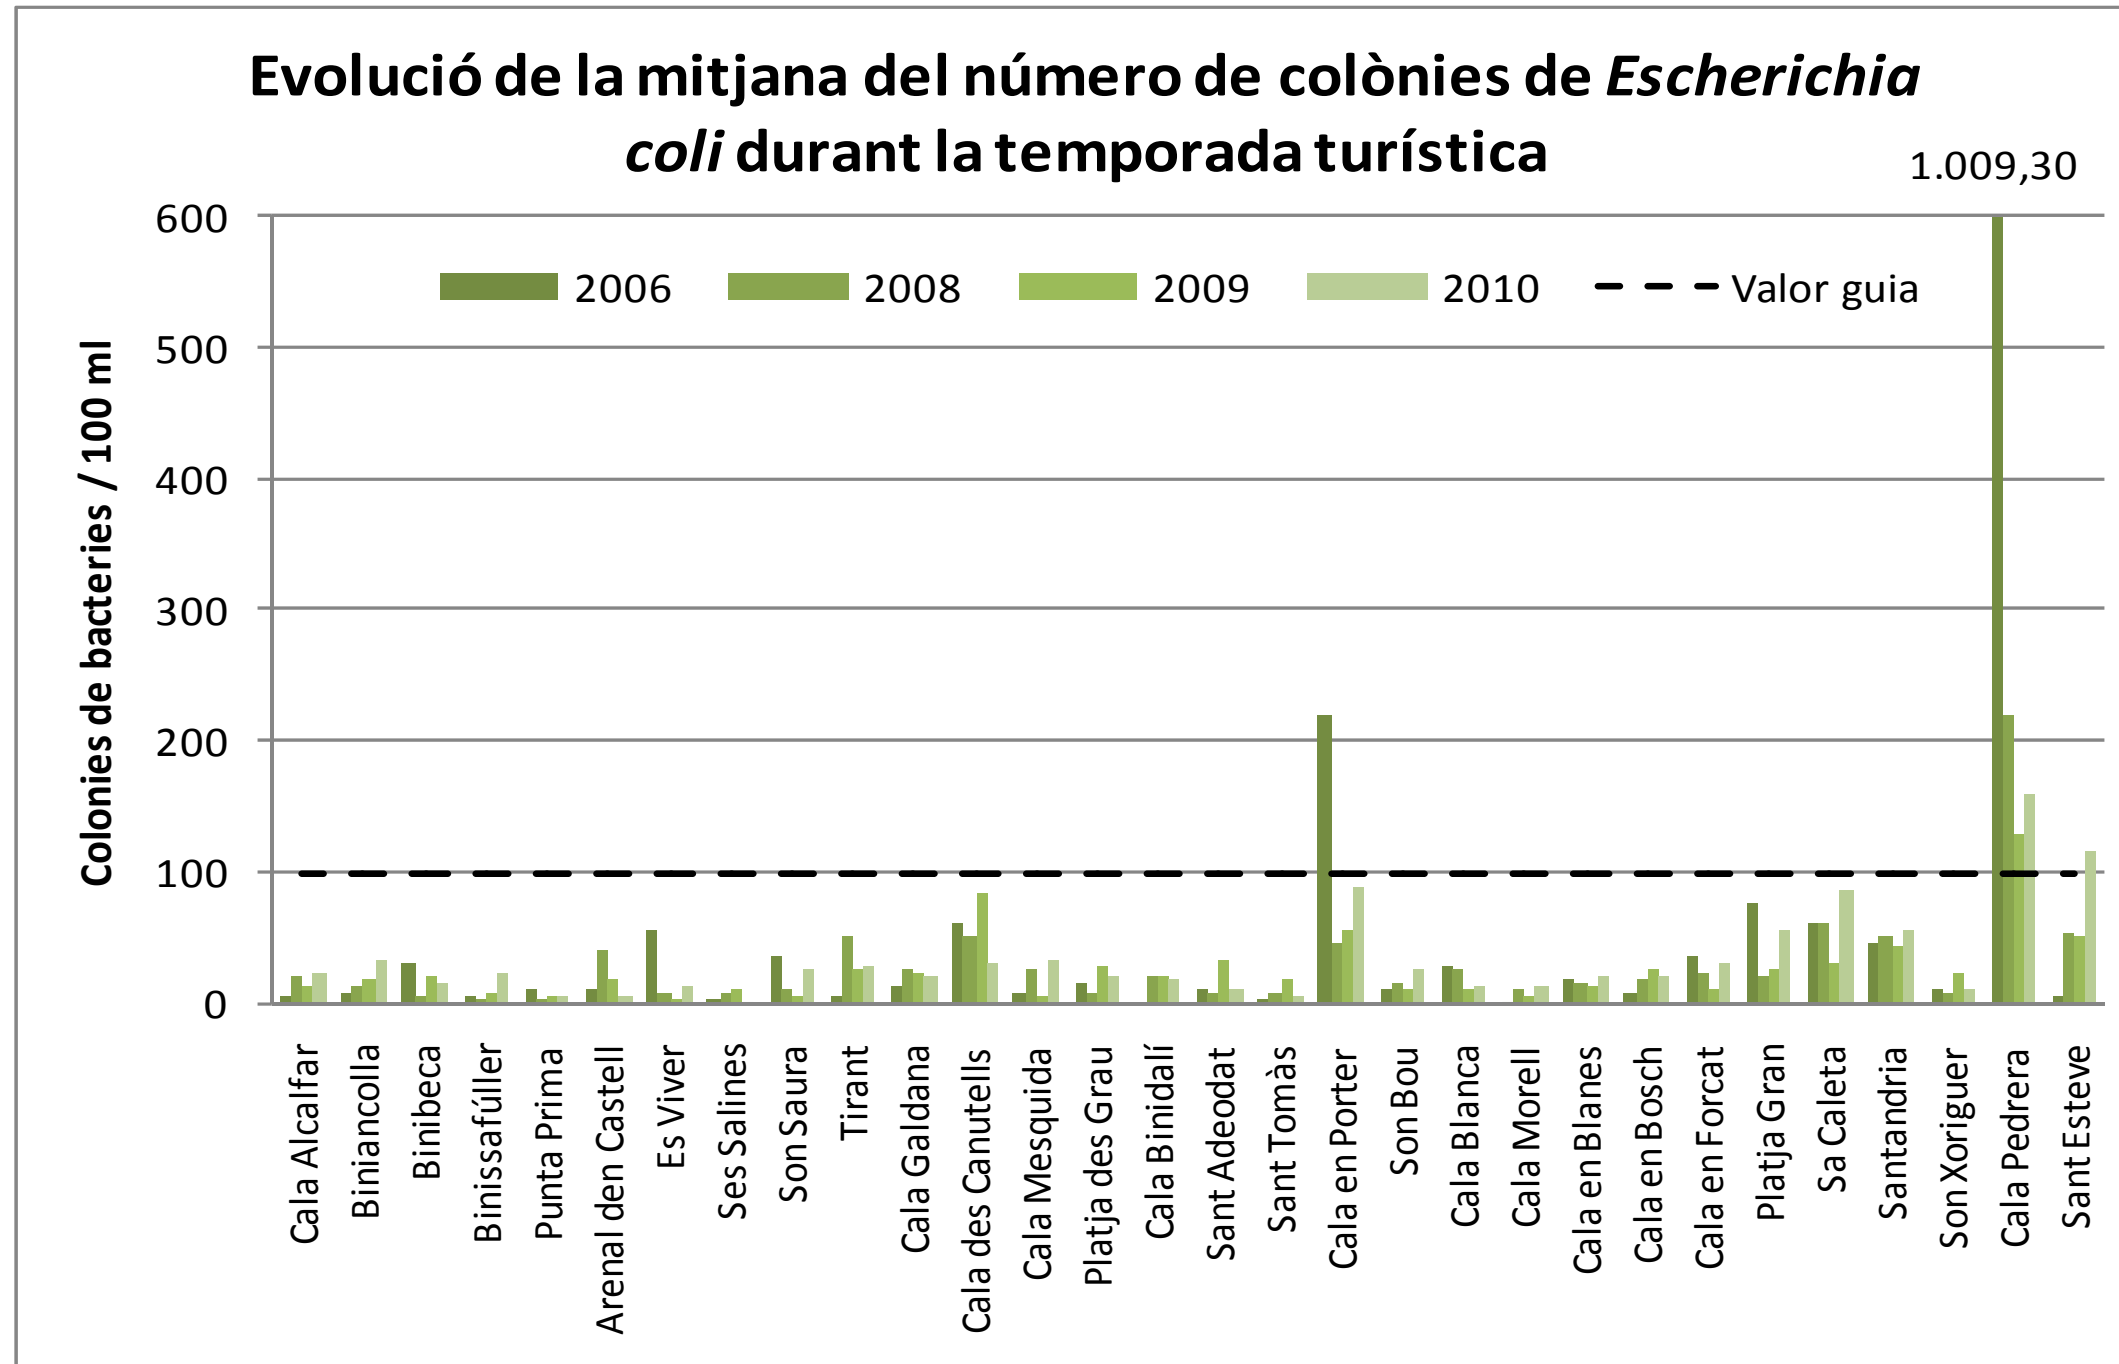

Font: Delegació de Menorca, Conselleria de Salut i Consum, Govern de les Illes Balears  
Elaboració: OBSAM