

## INDICADORS BÀSICS

### III. f.1.1. QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY

#### Estreptococs fecals

Taula 1. Concentració d'estreptococs fecals en aigües de bany

Unitats: colònies de bacteris / 100 ml

Valors normatius de referència:

Valor guia: 100


Màxim permès: no fixat

Platja	Municipi	1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
		Mitjana	Màxim	Mitjana	Màxim	Mitjana	Màxim	Mitjana	Màxim	Mitjana	Màxim	Mitjana	Màxim	Mitjana	Màxim	Mitjana	Màxim	Mitjana	Màxim
Cala Alcafar	Sant Lluís	42	248	16	46	68	160	61	545	4	18	11	50	52	517	5	26	29	206
Biniancolla	Sant Lluís	11	124	18	112	19	60	67	700	2,5	12	2	9	32	241			35	570
Binibeca	Sant Lluís	37	187	16	111	25	157	63	460	50	430	4	13	8	41			9	50
Binissafúller	Sant Lluís	19	94	13	85	25	90	68	570	10	32	1	5	14	170			18	250
Punta Prima	Sant Lluís	10	30	9	69	30	278	30	160	10	32	2	8	12	48			16	149
Arenal den Castell	Es Mercadal	15	45	15	50	9	35	4	18	5	28	5	22	20	96			14	180
Es Viver	Es Mercadal	14	46	16	51	18	110	27	184	7	21	32	95	27	187			23	230
Ses Salines	Es Mercadal	7	20	13	56	15	140	2	8	3	12	31	174	13	79			291	6480
Son Saura	Es Mercadal	17	76	4	30	9	40	4	23	6	41	5	35	4	23			18	215
Tirant	Es Mercadal	5	11	6	26	20	123	6	53	14	109	10	62	10	43			3	200
Cala Galdana	Ferrieres	21	70	21	275	17	175	29	456	4	20	8	25	5	66			12	110
Cala des Canutells	Maó	19	70	20	114	43	300	57	276	15	75	14	39	36	212	28	257	80	660
Cala Mesquida	Maó	11	37	6	39	30	102	15	116	4	16	9	39	9	23			7	51
Platja des Grau	Maó	39	298	31	112	47	143	154	600	15	50	14	44	13	63			30	234
Cala Binidali	Maó																	50	1050
Sant Adeodat	Migjorn Gran	9	33	2	10	7	31	3	18	2	23	2	10	1	3			3	16
Sant Tomàs	Migjorn Gran	6	19	12	53	21	192	6	22	4	23	5	34	2	16			4	58
Cala en Porter	Alaior	27	101	20	93	88	250	34	122	31	98	59	100	24	50			64	760
Son Bou	Alaior	6	20	2	5	10	57	17	145	2	9	2	7	2	13			4	18
Cala Blanca	Ciutadella	25	93	14	127	45	245	46	334	4	16	6	16	5	25			52	452
Cala Morell	Ciutadella	4	21	2	6	20	150	15	168	1	3	1	8	7	89			6	72
Cala en Blanes	Ciutadella	59	430	26	90	76	250	67	253	159	1290	20	118	40	189			22	138
Cala en Bosch	Ciutadella	24	79	8	56	17	30	26	240	8	25	2	6	8	40			15	93
Cala en Forcat	Ciutadella	73	350	39	231	37	116	23	134	75	700	9	32	37	304			124	1780
Platja Gran	Ciutadella			42	317	72	166	44	156	73	570	27	77	134	1372			188	3500
Sa Caleta	Ciutadella	22	85	10	39	44	150	52	276	9	27	4	33	19	64			25	268
Santandria	Ciutadella	17	56	21	155	28	87	38	240	19	60	18	91	11	86			55	700
Son Xoriguer	Ciutadella	42	190	5	31	25	150	9	32	28	176	1	6	1	13			5	32
Cala Pedrera	Es Castell	42	123	118	274	181	426	117	248	298	1100	262	1920	57	254			426	2970
Sant Esteve	Es Castell	15	55	57	168	68	166	38	306	4	28	45	151	18	115			20	190

Font: Delegació de Menorca, Conselleria de Salut i Consum, Govern de les Illes Balears  
Elaboració: OBSAM

INDICADORS BÀSICS

Gràfic 1. Concentració de estreptococs fecals en aigües de bany (colònies/100 ml)

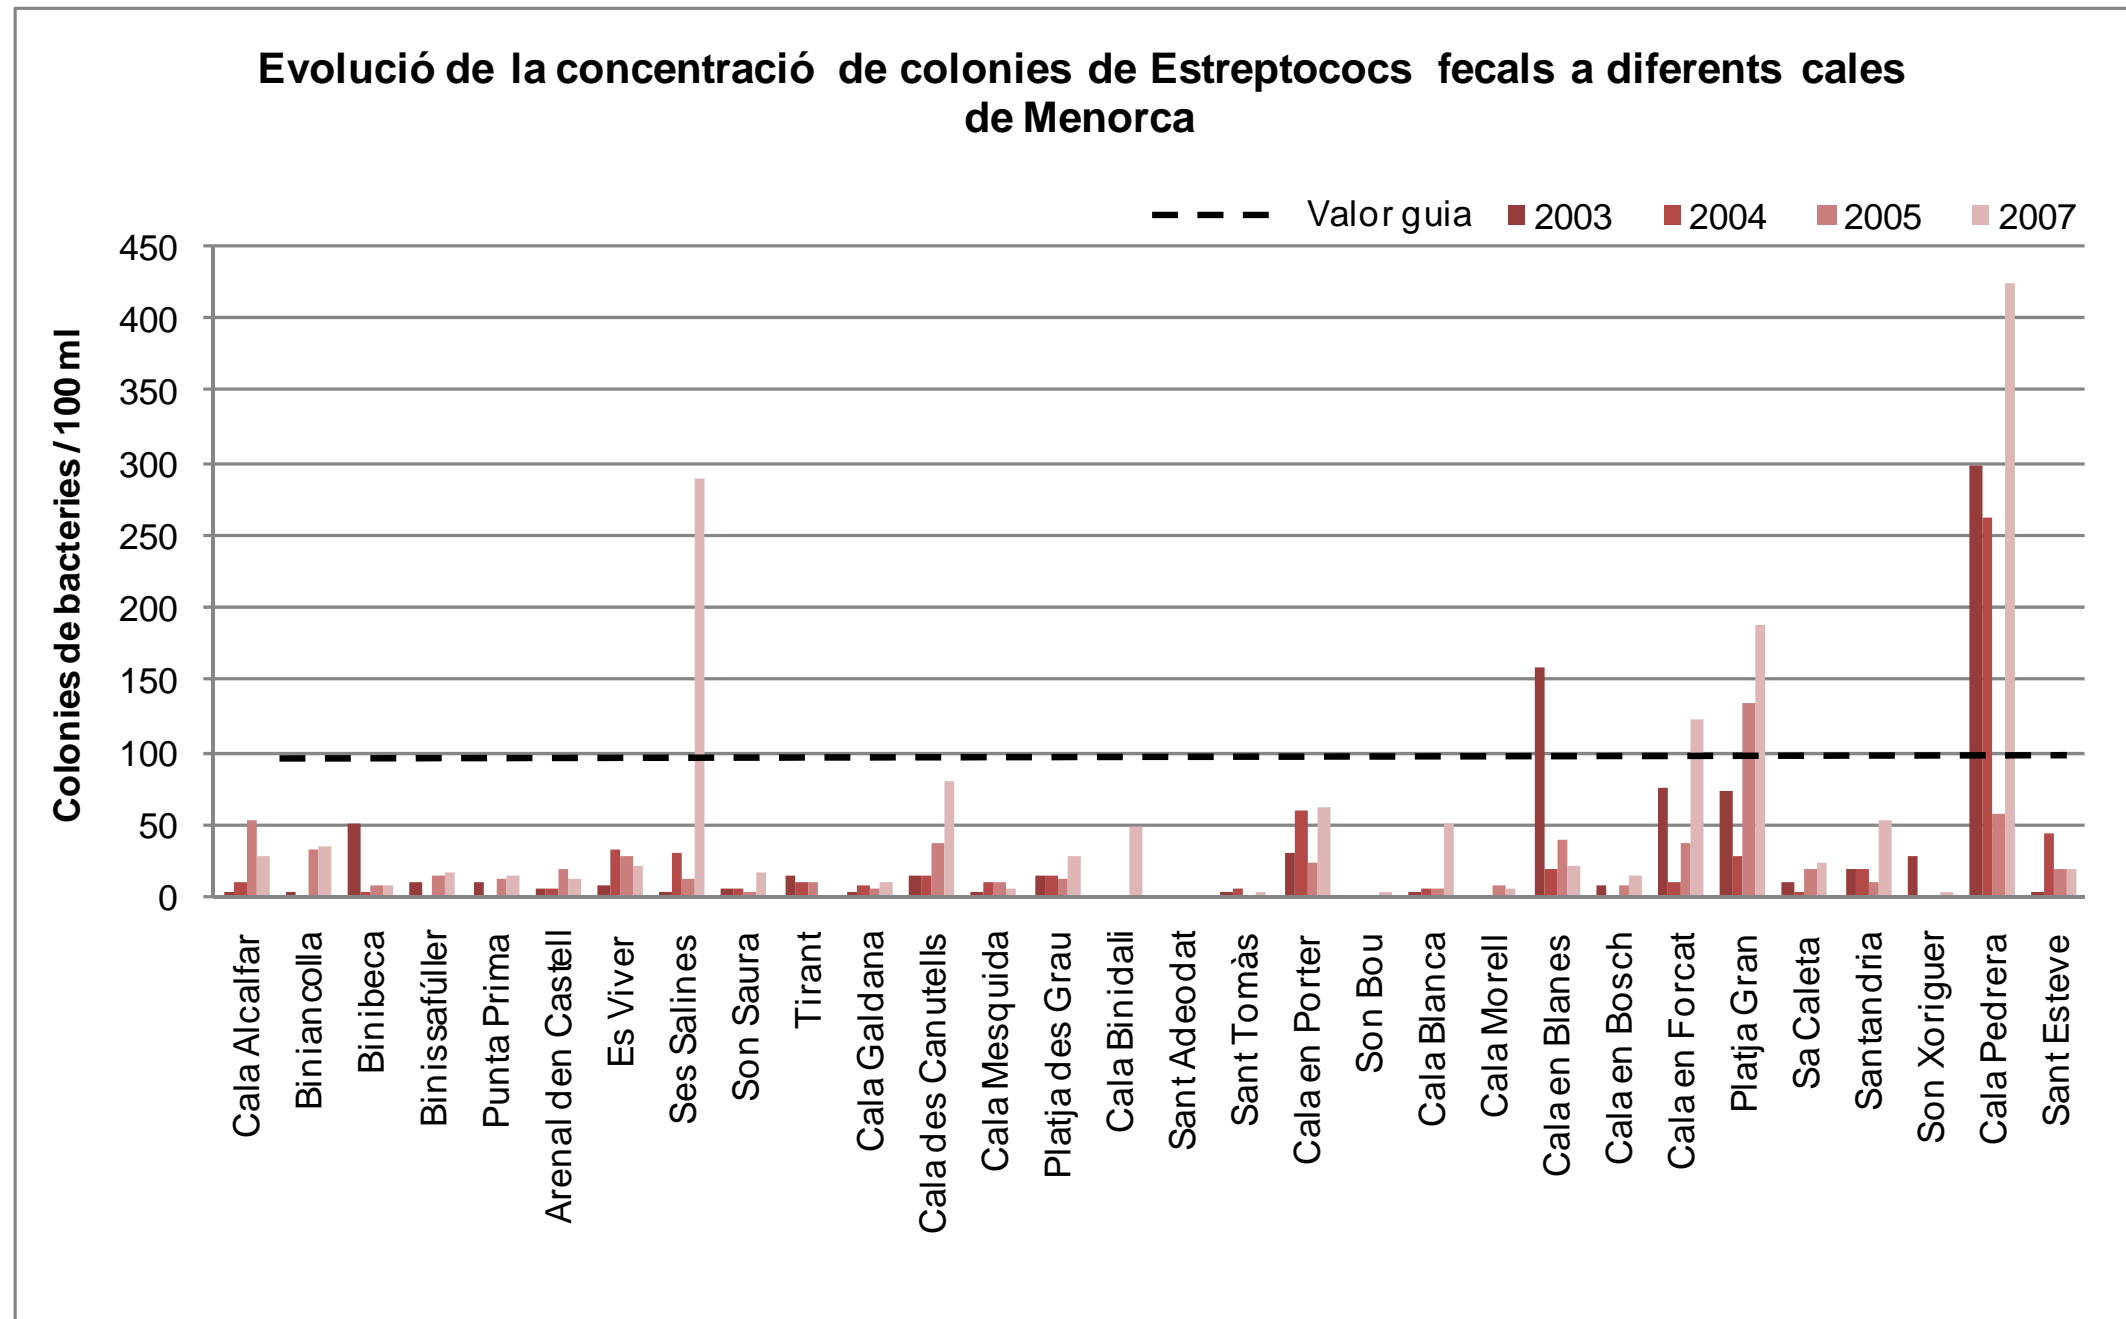

Font: Delegació de Menorca, Conselleria de Salut i Consum, Govern de les Illes Balears  
Elaboració: OBSAM